


義市文化路  
化廣場及  
觀風貌  
善工程計畫—  
義市原署嘉醫  
建廣場工程

# 水區放樣詳圖 面路緣石材 規範


章

**註：**

修	改	內	容
主	日期		
核			
計			
圖			
簽	號	碼	

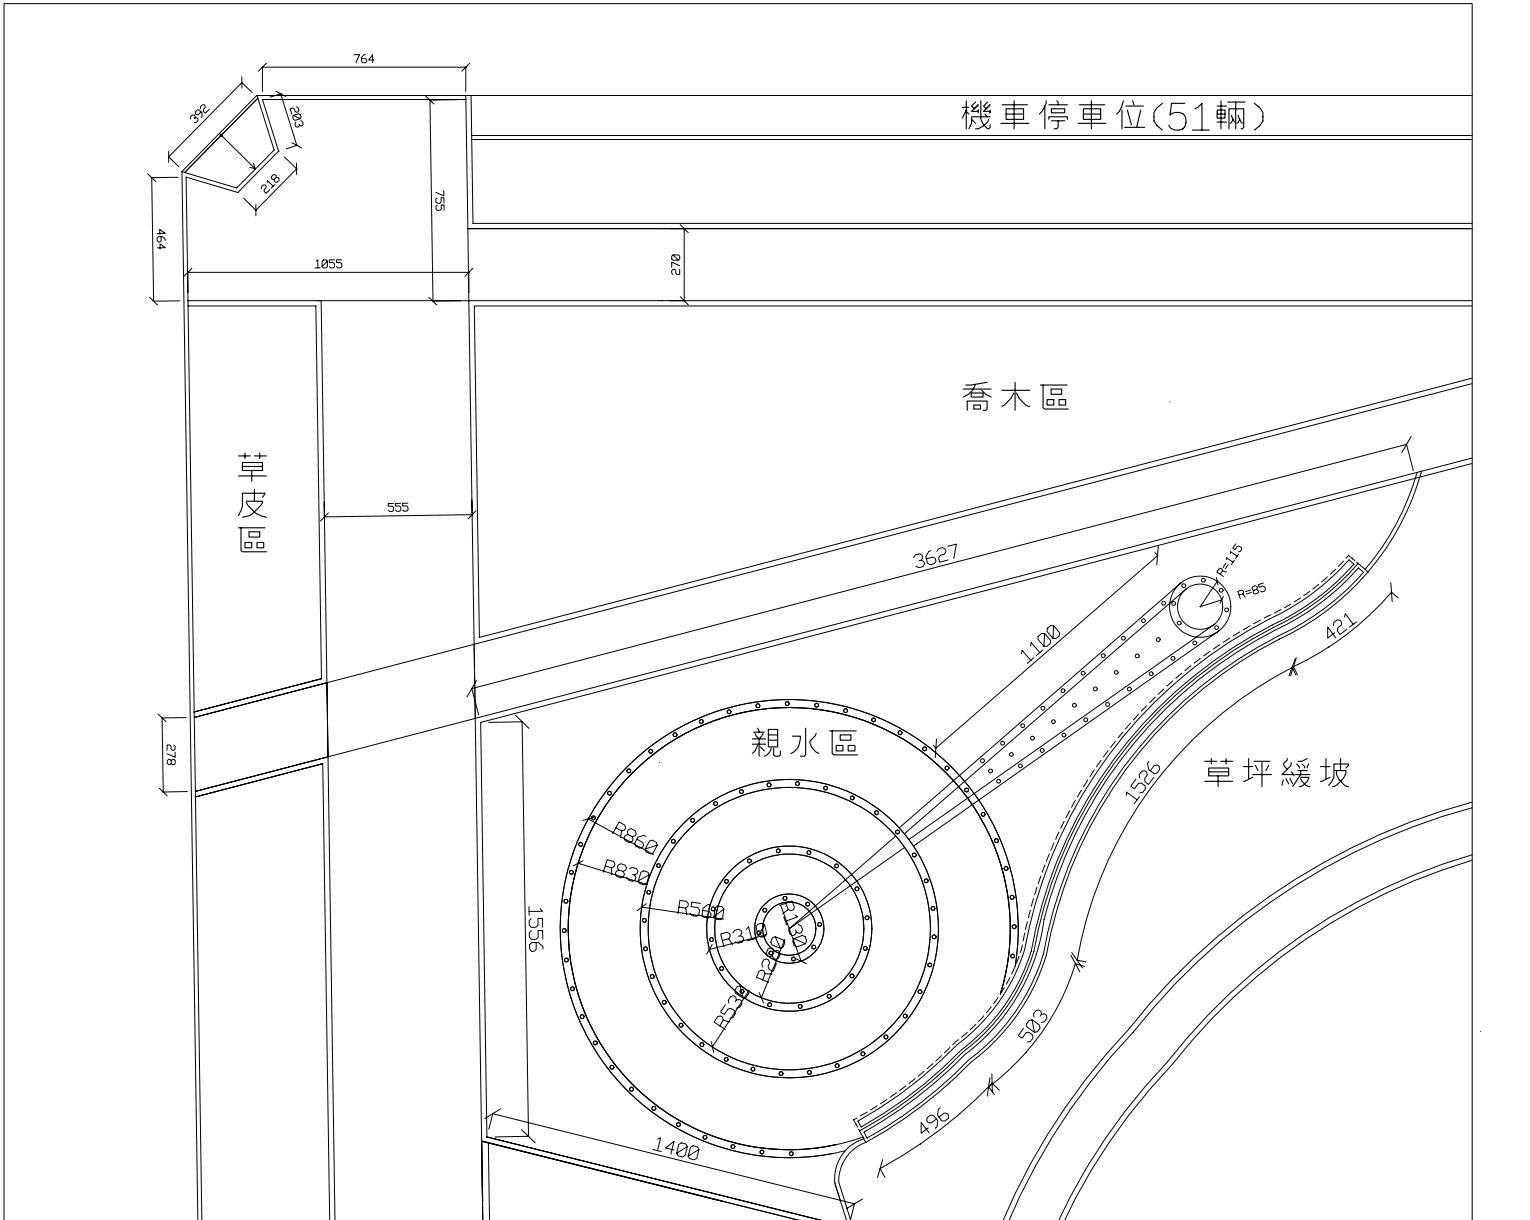

親水區放樣詳圖 單位:cm S:1/150

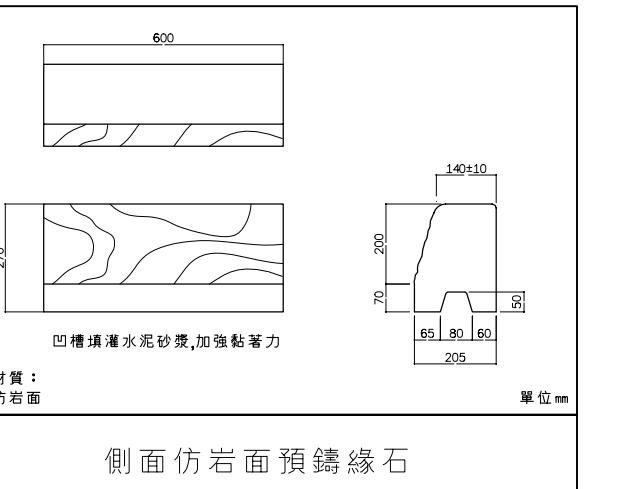

落緣石施工規範：  
現場先行放樣，訂定高程，依圖說規定於開挖基礎，施作一層平整之 P C 基礎。  
設定水平標線，以砂漿打底後黏貼緣石。  
依圖說規定於中空處回填。  
排砌時緣石接縫應平整，緣石線應平直。  
成品不得人工搗灌或現場澆灌。  
施工前，應先送緣石之樣品、工廠登記證影本、台灣區水泥製品公會會員證影本、經濟部標準檢驗局正字標記證書影本及經濟部標準檢驗局 C N S 1 2 6 8 1 、  
P S 1 4 0 0 1 認可廠商證書影本予設計單位或業主審查簽認之後方可施作，並不得任意更改材料。  
施工完成後，於驗收時須檢附內含工程名稱、廠商、規格、顏色及數量之生產暨出廠證明書，所有證書影本均需加蓋公司正章及與正本相符字樣。

仿岩面預鑄緣石材料規範：

**材料：**

—水泥、細砂、碎石。

—水泥、細砂、色料(無機性氧化鐵)。


方法：

水泥、骨材及水量之配比由電腦自動測試給料，經拌合、澆置底層強力震動後再澆置表層強力震動，經機械高壓一體脫模成型。斜面呈現彷天然岩石面不規則凹凸紋路。  
要求：  
製品各部尺寸需符合設計尺寸，表面不得缺損，不得有裂痕或邊角不完整、破損等情形存在，同一合約工程製品色澤應一致，並採用耐候性及抗紫外線高之無機性色料，不得

採用有機色料。

厚度：6 mm以上。

規格：詳設計圖說。  
破壞載重： $22.56 \text{ kN}$  { $2300\text{kgf}$ } 以上，依據CNS3930預鑄混凝土緣石檢驗法規定，  
每塊尺寸： $1200 \times 200 \times 100$  mm<sup>3</sup>

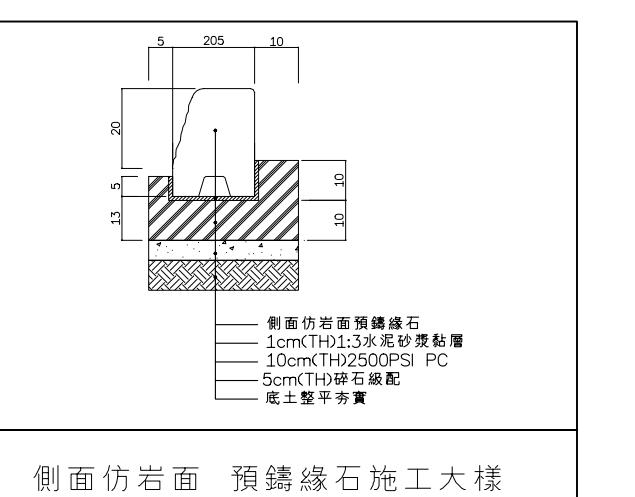

## 仿岩面 預鑄緣石施工大樣