

嘉義市政府消防局統計通報


嘉義市政府消防局會計室

111年6月

嘉義市液化石油氣安全管理概況

一、列管家數：截至110年止，本市應納入消防安全查察之「液化石油氣列管廠商」計112家，其中以串接使用場所67家（佔59.82%）最多，分銷商43家（佔38.39%）次之；與101年比較，總列管家數減少3家，變化不大。（詳圖1）

圖1、110年底本市液化石油氣列管家數結構比

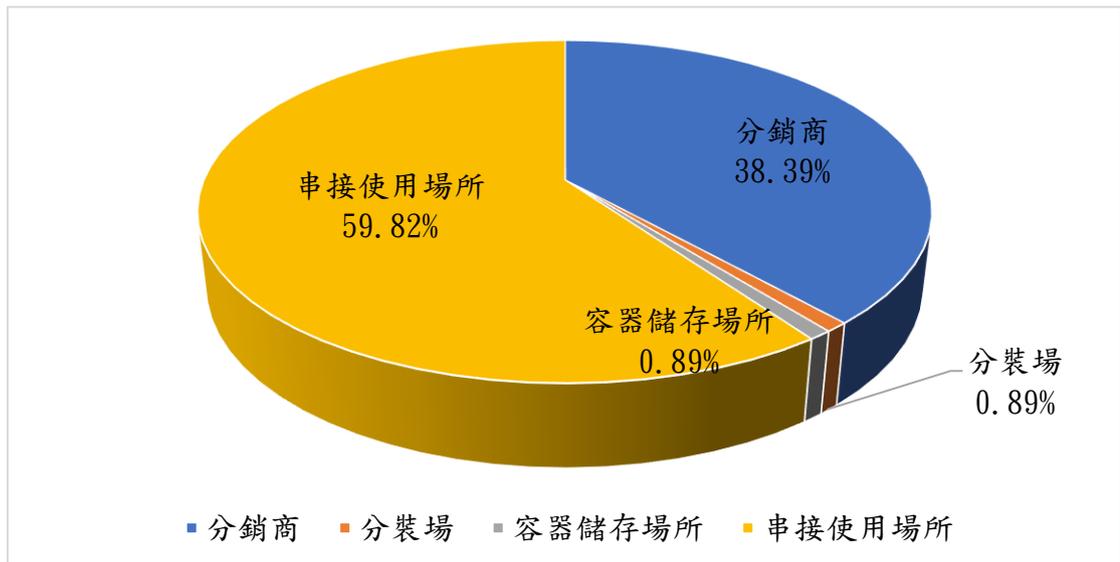

資料來源：本局公務統計報表。

二、檢查情形：依「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定，各直轄市、縣（市）政府應對液化石油氣製造、儲存及處理場所，每月至少檢查1次；液化石油氣容器串接使用場所，其使用量在80公斤以上，未滿300公斤者，實施不定期檢查；使用量在300公斤以上，未滿600公斤者，每年至少檢查1次；使用量在600公斤以上者，每半年至少檢查1次。

110年總檢查次數計878件次，較109年1,229件次減少351件次，減幅

28.56%，主要係因新冠肺炎(COVID-19)疫情持續嚴峻，全國疫情警戒至第

三級，本局配合暫緩檢查作業；其中合格者877件次，合格率為99.87%，較109年1,228件次減少351件次，減幅28.58%，不合格共計1件次。(詳表1)

表1、本市近10年液化石油氣消防安全管理概況

單位：家、漸次、%

年底別	期底列管家數						檢查情形			
	合計	分銷商	分裝場	容器檢驗場	容器儲存場所	串接使用場所	合計	合格件次	不合格件次	合格率(%)
101年底	115	52	2	-	2	59	1,303	1,290	13	99.00
102年底	111	47	2	-	2	60	1,242	1,230	12	99.03
103年底	107	47	2	-	2	56	1,285	1,275	10	99.22
104年底	109	47	2	-	2	58	1,171	1,170	1	99.91
105年底	110	48	2	-	2	58	1,171	1,166	5	99.57
106年底	113	46	2	-	2	63	1,168	1,161	7	99.40
107年底	114	46	1	-	1	66	1,174	1,174	-	100.00
108年底	107	47	1	-	1	58	1,171	1,168	3	99.74
109年底	111	46	1	-	1	63	1,229	1,228	1	99.92
110年底	112	43	1	-	1	67	878	877	1	99.87
較上年 增減率 (%)	1	-6.52	-	-	-	6.35	-28.56	-28.58	-	-0.05

資料來源：本局公務統計報表。

三、違規處理情形：110年本市針對檢查不合格者，依「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」有關液化石油氣部分，依消防法第37條或42條規定，處以罰鍰者計有1件次，較109年減少3件次。（詳表2）

表2、本市近10年液化石油氣消防安全管理概況

單位：件次、%

年底別	檢查不合格件次	違規處理情形(件次)			強制執行件次
		罰鍰	限期改善	停業或停止使用	
101年底	13	-	-	-	-
102年底	12	-	-	-	19
103年底	10	-	-	-	19
104年底	1	-	-	-	5
105年底	5	4	-	-	1
106年底	7	8	-	-	5
107年底	-	-	-	-	1
108年底	3	2	-	-	-
109年底	1	4	-	-	-
110年底	1	1	-	-	-
較上年增減率(%)	-	-75.00	-	-	-

資料來源：本局公務統計報表。